


L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

B-6
blok
aparatowy

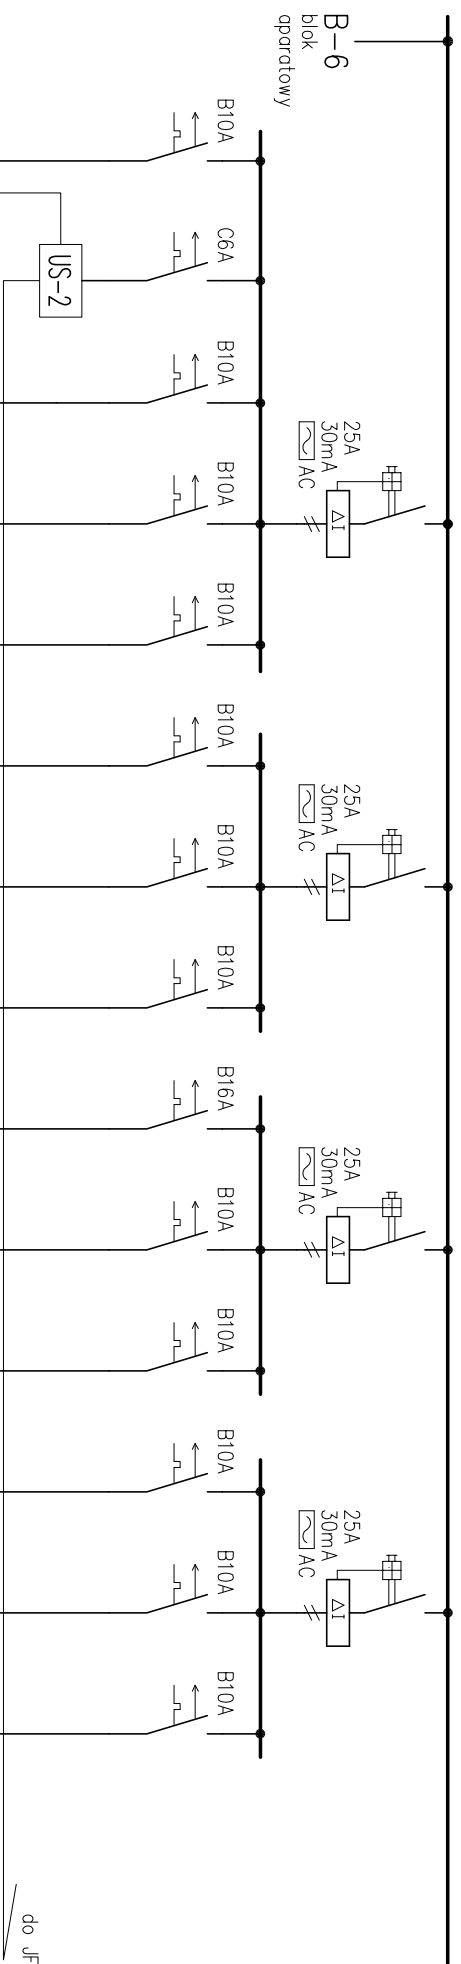

Opis					kW
zasilanie detektorów CO/LPG Garaż A	-	-	-	-	0,1
Rezerwa	-	-	-	-	-
Wentylator kanałowy W.PW.2 Garaż A	-	-	-	-	0,1
Wentylator kanałowy N.PW.2 Garaż A	-	-	-	-	0,1
Wentylator kanałowy W.KL.8 Garaż A	-	-	-	-	0,1
Wentylator kanałowy W.PE.9 Garaż A	-	-	-	-	0,1
Wentylator kanałowy W.KL.7 Garaż A	-	-	-	-	0,1
Wentylator kanałowy W.PP.3 Garaż A	-	-	-	-	0,1
Nagrzewnica kanałowa NE.KL7 Garaż A	-	-	-	-	2,1
Wentylator kanałowy N.KL7.2 Garaż A	-	-	-	-	0,1
Wentylator kanałowy W.SEP.3 Garaż A	-	-	-	-	0,1
Wentylator kanałowy W.KL.6 Garaż A	-	-	-	-	0,1
Wentylator kanałowy W.PE.8 Garaż A	-	-	-	-	0,1
Wentylator kanałowy W.PE.7 Garaż A	-	-	-	-	0,1

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTANT:

MGR INŻ. K. BRZEŚKA

UPR. MAZ/0274/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. A. SMAŁOWICZ

UPR. MAZ/0418/PWOE/11

OBIEKT:

ZESPÓŁ MIESZKAŁNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM
PODZIEMNYMI I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI
NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/
RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI
NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06

PROJEKT:

WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT:

ROZDZIELNICA KŁATKOWA RKA-C
BLOK APARATOWY B-6

SKALA:

-

DATA:

04.2018

NR RYS.

4.RAD.E.117