


S1	I	0	II
3-2		X	
3-4			X

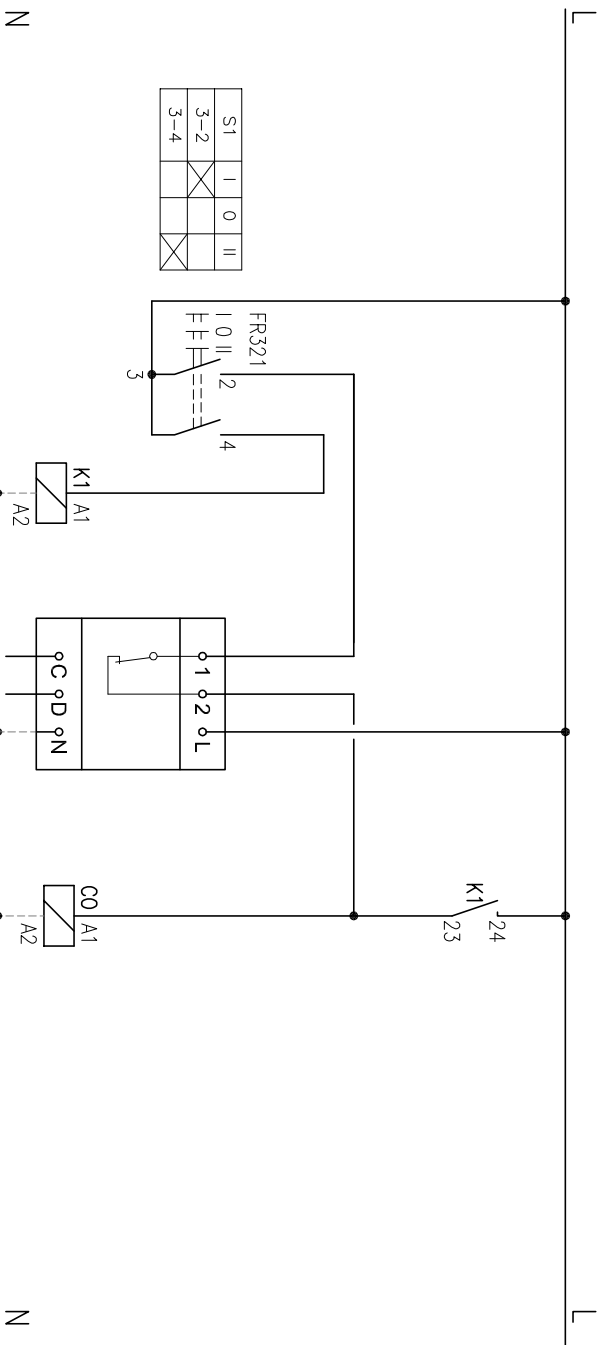

Lista zaciskowa:

Wybór trybu pracy instal. ośw.:

- automatyczny (I)
- wyłączenie (0)
- załączenie ręczne (II)

Element światłoczuły zamontowany nad wjazdem do garażu  
Fotokomórka 0916 87  
w puszcze Plexo IP55

Wyłącznik zmierzchowy WZ301

Sterowanie oświetleniem wjazdu do garażu  
poprzez automat zmierzchowy  
zapalane w dzień

PRACOWNIA PROJEKTOWA



PROJEKTANT:

MGR INŻ. K. BRZESKA  
UPR. MAZ/0274/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. A. SMAĞOWICZ  
UPR. MAZ/0418/PWOE/11

OBIEKT:

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM  
PODZIEMNYMI I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI  
NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/  
RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE. DZIAŁKI  
NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06

PROJEKT:

WYKONAWCZY  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT:

ROZDZIELNICA KLATKOWA RKA-C  
BLOK APARATOWY B-4  
UKŁAD STEROWANIA US-1

SKALA:

-

DATA:

04.2018

NR RYS.

4.RAD.E.141