


L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

B-1  
blok  
aparatowy

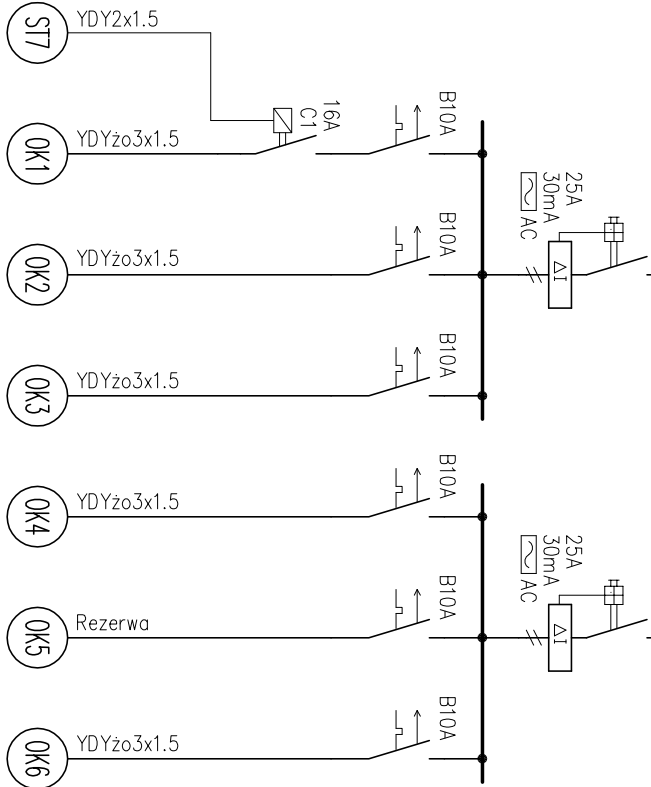

Opis	<del>X</del> E1;E2					
Sterowanie oświetleniem z RGA-1 Układ sterowania US-1	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie klatki schodowej, Klatka C Oprawy załączane czujnikiem zmierzchowym	-	6	0,2	-	-	-
Oświetlenie klatki schodowej Klatka C Oprawy 24h	-	-	9	0,3	-	-
Oświetlenie klatki schodowej Klatka C Oprawy załączane czujkami ruchu	-	-	18	0,9	-	-
Oświetlenie korytarza Klatka C Oprawy załączane czujkami ruchu	-	-	15	0,6	-	-
Rezerwa	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie Pomieszczeń Technicznych Klatka C	-	54	-	0,4	-	-

PRACOWNIA PROJEKTOWA 	PROJEKTANT: MGR INŻ. K. BRZESKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. A. SMAGOWICZ UPR. MAZ/0418/PWOE/11	OBIĘKT: ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYMI I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE. DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06	PROJEKT: WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TEMAT: ROZDZIELNICA KLATKOWA RKA-C BLOK APARATOWY B-1	SKALA: -	DATA: 04.2018
4.RAD.E.108							