





L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

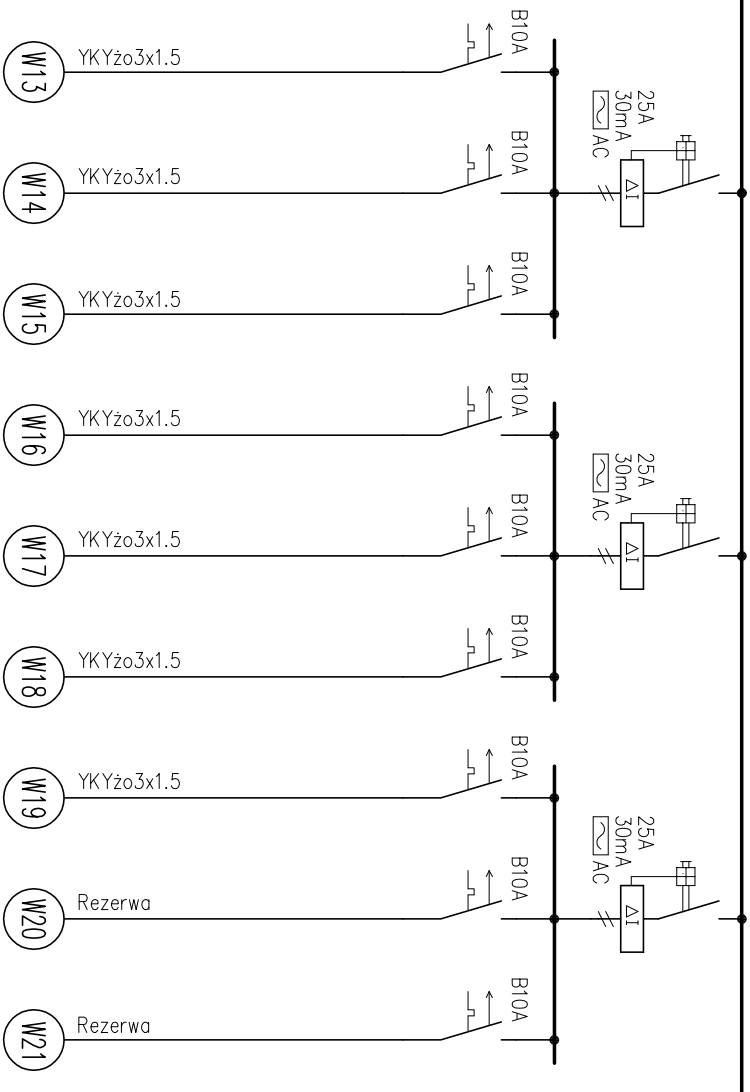

Opis										
Wentylator dachowy	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Wentylator dachowy	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Wentylator dachowy	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Wentylator dachowy	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Wentylator dachowy	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Wentylator dachowy	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Rezerwa	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Rezerwa	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-

PRACOWNIA PROJEKTOWA 	PROJEKTANT: MGR INŻ. K. BRZESKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14 	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. A. SMAĞOWICZ UPR. MAZ/0418/PWOE/11 	OBIEKT: ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYMI I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE. DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06	PROJEKT: WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TEMAT: ROZDZIELNICA KLATKOWA RKA-A BLOK APARATOWY B-3 C.D.	SKALA: -	DATA: 04.2018
						NR RYS. 4.RAD.E.102	