



L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

B-1
blok
opartowy

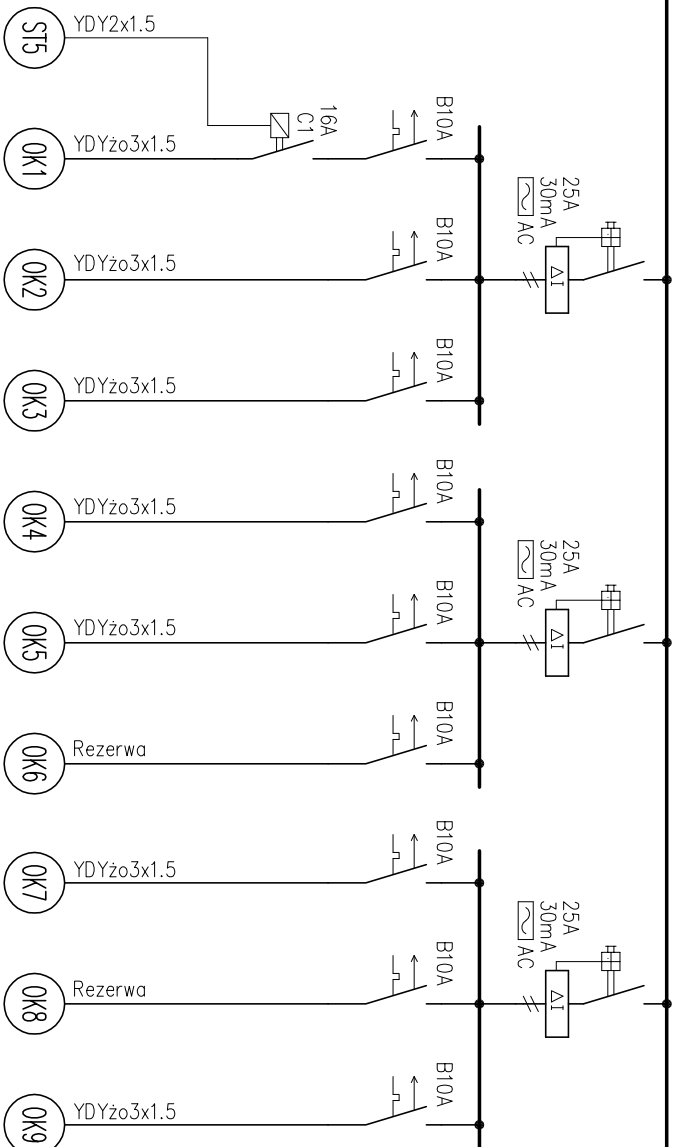

Opis	<input checked="" type="checkbox"/> E1;E2								
Sterowanie oświetleniem z RGA-1 Układ sterowania US-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie klatki schodowej, Klatka F Oprawy zatłczone czujnikiem zmierzchowym	-	4	0,2	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie klatki schodowej Klatka F Oprawy 24h	-	-	0,4	9	-	-	-	-	-
Oświetlenie klatki schodowej Klatka F Oprawy zatłczone czujkami ruchu	-	-	0,5	12	-	-	-	-	-
Oświetlenie korytarza Klatka F Oprawy zatłczone czujkami ruchu	-	-	0,9	21	-	-	-	-	-
Oświetlenie korytarza Klatka F Oprawy zatłczone czujkami ruchu	-	-	0,9	21	-	-	-	-	-
Rezerwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie Awaryjne i Ewakuacyjne Klatka F	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Rezerwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie Śmietnika i Wózkarni	-	-	0,1	3	-	-	-	-	-

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div><div>INVEST</div></div>	PROJEKTANT: MGR INŻ. K. BRZEŚKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. A. SŁAGOMIŁ UPR. MAZ/0418/PWOE/11	OBIEKT: ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNY I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06	PROJEKT: WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TEMAT: ROZDZIELNICA KŁATKOWA RKA-F BLOK APARATOWY B-1	SKALA: -	DATA: 04.2018
	NR RYS. 4.RAD.E.152						