




ms

DT 27/03

Warszawa, 3 marca 2017 r.

PRO.DGR.669.1354.2017.059651.17.MSu.AL

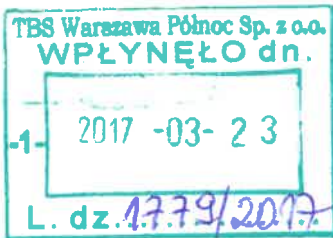

ms

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
ul. gen. T. Pełczyńskiego
01-471 Warszawa

**WSTĘPNE INFORMACJE TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**

L. Kowelska
28.03.2017

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych z projektowanego budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy **ul. Złotopolska 8** i **ul. Chyrowska 1** na dz. nr ew. 22, 23 z obrębem 4-10-05 w dzielnicy Targówek w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 08.02.2017 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 14.02.2017 r.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

a. Źródłem zaopatrzenia w wodę ww. inwestycji może być istniejący przewód wodociągowy DN 200 w ul. Złotopolskiej lub DN 100 w ul. Chyrowskiej.

2. Sieci kanalizacyjnej

a. Odbiornikiem ścieków bytowych i w ograniczonej ilości wód opadowych z ww. inwestycji może być istniejący kanał ogólnospławny \varnothing 0,40 m w ul. Złotopolskiej i kanał ogólnospławny \varnothing 0,30 m w ul. Chyrowskiej.

b. Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie może przekroczyć wartości 3 dm³/s. Większe ilości wód opadowych należy gromadzić w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonemu w urządzenie ograniczające przepływ i odprowadzać w okresie pogody bezdeszczowej. Dopuszczamy także inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wód opadowych.

3. Informacje dodatkowe

a. Do wystąpienia o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy dołączyć aktualny plan zagospodarowania sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej terenu w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją projektowanej zabudowy (część nadziemna, obrys garażu podziemnego), informację o wielkości zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe, w dm³/s (wyliczonej na podstawie przeciętnych norm zużycia wody dla planowanej liczby mieszkańców), ilość wody na cele przeciwpożarowe do wewnętrznego i zewnętrznego gaszenia pożaru oraz bilans ścieków.

Do wiadomości:

1. Archiwum II (75731)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
ZBIORU DOKUMENTACJI SIECI

Grzegorz Piechota